




الائتاد السعودي لكرة السلة  
Saudi Basketball Federation

اللائحة الفنية للأندية الخاصة  
لرياضة كرة السلة





| م | ب/ الاشتراطات الإدارية |
|---|------------------------|
| 6 | العضوية                |
| 7 | الرسوم                 |
| 8 | المخالفات و العقوبات   |

| م | أ/ الاشتراطات الفنية |
|---|----------------------|
| 1 | المدرين              |
| 2 | المنشآت              |
| 3 | الأدوات              |
| 4 | السلامة              |
| 5 | المسابقات            |



أ / الاشتراطات  
الفنية



## 1. المدربين

**1.1** يجب على المدربين والمدرّبات الحصول على شهادات تدريبية تخص كرة السلة يتم اعتمادها من الاتحاد السعودي لكرة السلة لجميع الدرجات وتزويد الاتحاد بنسخة منها

**1.2** ان يكون المدرب/ة أو أي من كوادرات النادي حاصل على شهادة في الإسعافات الأولية أو يحصل عليها خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد التعاقد مع النادي وتزويد الاتحاد بنسخة منها

○ من الممكن الحصول على شهادة الإسعافات الأولية من معهد إعداد القادة ([https://twitter.com/ldi\\_saudi?s=11](https://twitter.com/ldi_saudi?s=11))

**1.3** يجب ان يكون هناك مدرب لكل 15 لاعب. إن زاد عدد اللاعبين عن 15 من المفترض أن يكون هناك مساعد مدرب

**1.4** تزويد الاتحاد بشهادة حسن سيرة وسلوك من أي جهة معتمدة للمدربين



## 2. المنشآت

**2.1** أن يكون الملعب داخلي (صالات) وفق المقاييس بشروط الاتحاد الدولي لكرة السلة: 28 م x 15 م (91.9 قدم x 49.2 قدم) - إن كان ملك أو إيجار وذلك لإقامة المباريات عليها

\* يمكنك إقامة التمارين في أي مكان تفضله ، ولكن يجب أن يكون هناك عقد (إذا لم يكن مملوكًا) مع ملعب داخلي وفق المقاييس والمعايير التي مدونة في هذه اللائحة لإقامة المباريات.

**2.2** تخطيط الملعب وفق قانون FIBA الصورة في الملحق (أ)

### 2.3 الأرضية:

| الدرجة / نوع الأرضية | أرضيات خشبية دائمة (باركيه) | أرضيات خشبية تركيبية | أرضيات صناعية |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| دوري الدرجة الممتازة | ✓                           | ✓                    | ✗             |
| دوري الدرجة الأولى   | ✓                           | ✓                    | ✓             |
| دوري الدرجة الثانية  | ✓                           | ✓                    | ✓             |

\*الرجاء الاطلاع على الصفحة التالية لتفاصيل الأرضيات:

**2.3.1** أن لا يقل طول الأرضية عن 32 م ولا يقل العرض عن 19 م



## 2. المنشآت


### 2.3 تفاصيل الأرضيات

| أداء المنشئات           | الأرضيات الخشبية الدائمة                         |                                                                                                                                                 | الأرضيات التركيبية                                                                                                                    | الأرضيات الصناعية |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| تخفيض القوة             | 50٪ - 75٪<br>التوحيد (المطلق): (± 5٪ من المتوسط) |                                                                                                                                                 | نقطة مرنة: 25٪ - 75٪   مرونة مختلطة: 45٪ - 75٪<br>المساحة المرنة: 40٪ - 75٪   مركب مرن: 45٪ - 75٪<br>التوحيد (المطلق) ± 5٪ من المتوسط |                   |
| التشوه العمودي          | ≤ 2.3 مم - 5.0 مم                                | نقطة مرنة: ≥ 3.5   مرونة مختلطة: ≥ 3.5 ملم<br>المنطقة المرنة: 1.5 مم - 5.0 مم   المرونة المدمجة: 1.5 مم - 5.0 مم<br>التوحيد ± 0.7 مم من المتوسط |                                                                                                                                       |                   |
|                         | التوحيد: (± 0.7 ملم من المتوسط)                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                   |
| ارتداد الكرة            | ≤ 93٪<br>التوحيد (المطلق): (± 3٪ من المتوسط)     |                                                                                                                                                 | ≤ 90٪<br>التوحيد (المطلق) ± 3٪ من المتوسط                                                                                             |                   |
| مقاومة الانزلاق         | المتوسط: 80 ين - 110 ين                          |                                                                                                                                                 | المتوسط: 80 ين - 110 ين                                                                                                               |                   |
| مقاومة الاحتمال للتهالك | ≤ 80 مجم                                         |                                                                                                                                                 | ≤ 1،000 مجم                                                                                                                           |                   |
| اللمعان البراق          | ≥ 45٪<br>التوحيد (≥ فرق 10 وحدات)                |                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                   |                   |
| الحمل المتداول          | المسافة البادئة الدائمة 0.5 مم                   |                                                                                                                                                 | المسافة البادئة الدائمة 0.5 مم                                                                                                        |                   |



## الملحق أ

### تخطيط الملعب

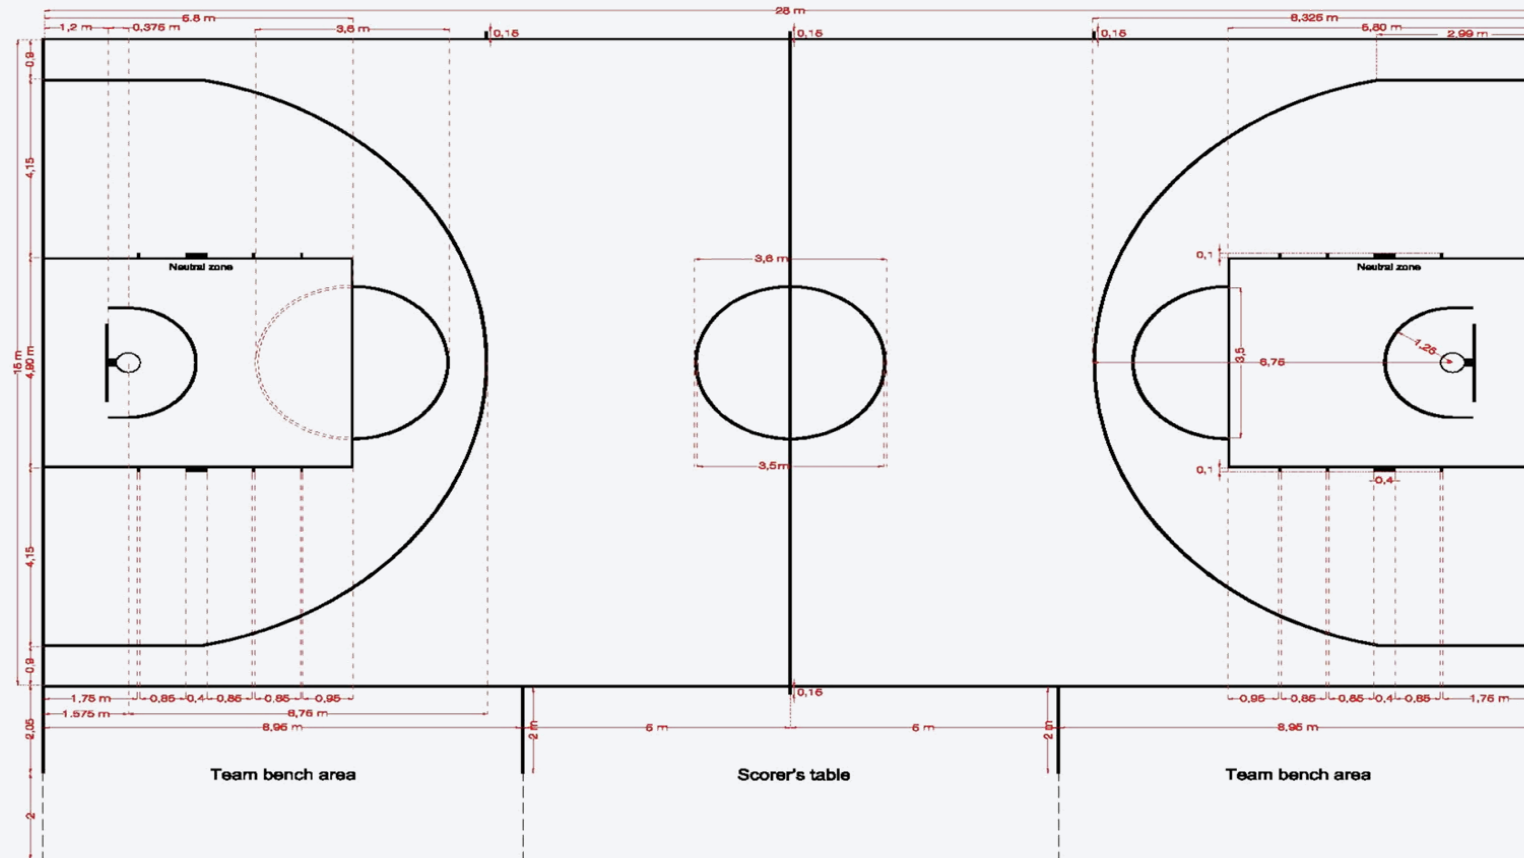





## 2. المنشآت

**2.4** قاعده سلة وفق قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة (الملحق ب)

**2.5 الحلقة** - يكون ارتفاعها 3.05 م من الحافة العلوية نزولاً إلى سطح الملعب وفق قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة

\* يجب أن تكون الحلقة مصنوعة من الفولاذ. يجب أن يبلغ قطر حلقة التنظيم 46 سم وأن تكون في منتصف اللوحة الخلفية (أفقياً)

**2.6 اللوحات الخلفية** - 1.8 م × 1.05 م (الحد الأدنى للسبك 19 مم)، و 1.2 متر من خط النهاية

\* يجب أن تكون اللوحة الخلفية غير عاكسة وذات سطح أمامي مسطح. إذا كانت مصنوعة من الزجاج ، يجب أن تكون اللوحة الخلفية مقاومة للكسر.

**2.7** أن يكون الملعب وفق التجهيزات والأدوات الخاصة بشروط الاتحاد الدولي لكرة السلة التالية:

✓ غرفتين تبديل ملابس مع دورات المياه وغرف الاستحمام الخاصة بهم

✓ دورات مياه في الصالة/الموقع (نسائي ورجالي) ولذوي الاحتياجات الخاصة

✓ مدرج يتسع لما لا يقل عن 200 متفرج للدرجة الثانية والأولى، 500 متفرج للدرجة الممتازة.

✓ غرفة عيادة طبية

**2.8** لوحة النتائج الكترونية و ساعة حائط الكترونية وفق الصورة في الملحق ج و الملحق د.س

**2.9** ساعة 24 ثانية على البرجين أو في جنبي الملعب

**2.10** طاولة الحكام

**2.11** مقعدين للاعبين البديل

## 2. المنشآت

### 2.12 الإضاءة

| رقم البند | وصف الأعمال                                                                                                                                    | الوحدة | الكمية |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2.12      | وحدات الإنارة                                                                                                                                  |        |        |
|           | توريد وتركيب وتشغيل وحدات الإنارة كما هو مبين وموصف بالمخططات شاملاً جميع المواسير والصناديق والأسلاك وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الكامل |        |        |
| أ         | وحدة إنارة تركيب بالأسقف المستعارة قدرة 4 * 20 وات 220 ف 60 ذات إشعال سريع ومعامل قدرة مرتفع مع عاكس من البرزمتك من نوع F7                     | 4 عدد  |        |
| ب         | وحدة إنارة تركيب بالأسقف المستعارة شرائح الألومنيوم قدرة 1*20 وات جهد 220ف، 60 ذات اشعال سريع ومعامل قدرة مرتفع وناشر من الالكيريك من نوعية F2 | 18 عدد |        |
| ج         | كما في البند السابق ولكن مع وحدة إنارة قدرة 2 * 40 وات نوعية F3                                                                                | 10 عدد |        |
| د         | وحدة إنارة ظاهرة جهد 220ف/60ذات / اشعال سريع مع ناشر من الالومنيوم المتماثل نوعية F5                                                           | 4 عدد  |        |
| هـ        | وحدة انارة غامرة قدرة 400 وات مقاومة للعوامل الجوية، الجسم مصنوع من الألومنيوم المصقول ودرجة الحماية IP55                                      | 8 عدد  |        |
| و         | وحدة أنارة للأسقف المستعارة قدرة 1*400 وات و جهد 220 ف يجب بيان شدة تدفق الإنارة 60ذات مع قضيب للتعليق                                         | 40 عدد |        |
| ز         | وحدة إنارة جدارية دائرية بأنوار متوهجه لأسفل قدرة 1 * 18 وات/ 220 ف                                                                            | 3 عدد  |        |
| ح         | وحدة إنارة بخار زئبق قدرة 1 * 125 وات / 220 ف / 60 ذات جدارية مع عاكس من قطر 40سم من الاوبال ودرجة حماية IP54                                  | 16 عدد |        |



## 2. المنشآت

### 2.13 المكيفات

| رقم البند | وصف الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الكمية |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2.13      | أعمال التكييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
|           | توريد وتركيب وتشغيل كامل نظام التدفئة والتهوية والتكييف طبقا لتوصيات الجمعية الأمريكية للتبريد والتدفئة (ASHRAE) والمواصفات القياسية (SMACNA) والجمعية الوطنية لمكافحة الحريق (NFPA)                                                                                                                                                                               |        |        |
| أ         | توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات تكييف هواء مركزية مدمجة تركيب على السطح (أمريكية او اوروبية الصنع) شاملة جميع ما يلزم من مجاري الهواء ووحدات التحكم ووحدات توفير الطاقة ومتطلبات ايقاف الحريق والفلاتر القابلة للغسيل والترموسترات وجميع الإكسسوارات والقواعد والافايخ وخلافه وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للمخططات والمواصفات والقواعد الفنية |        |        |
| ب         | وحدة تكييف ((PACU-1 & 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| ج         | السعة الحرارية للتدفئة: KW 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| د         | تدفق الهواء: CFM 15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| هـ        | سعة التبريد 50 طن تبريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | 2      |
| و         | وحدة تكييف من النوع (Concealed Ducted) FCU1and DCU-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| ز         | السعة الكلية للتبريد : 1.5 طن تبريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدد    | 1      |



## 2. المنشآت

### 2.13 المكيفات

| رقم البند | وصف الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | الكمية |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2.13      | أعمال التكييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|           | <u>مراوح الشفط</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| أ         | توريد وتركيب واختبار وتجربة مراوح الشفط و التوصيلات وكل ما يلزم لتكون جاهزة حسب المواصفات والمخططات والأصول الفنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| ب         | (EF1) مراوح تركيب على السطح (Centrifugal type) كمية الهواء 1075 قدم 3/دقيقة الضغط الخارجي الاستاتيكي 0.3"مياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | 1      |
| ج         | (EF2) مراوح تركيب على السطح (Centrifugal type) كمية الهواء 1000 قدم 3/دقيقة الضغط الخارجي الاستاتيكي 0.3"مياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | 1      |
| د         | (EF16) مراوح تركيب على السطح (Centrifugal type) كمية الهواء 450 قدم 3/دقيقة الضغط الخارجي الاستاتيكي 0.3"مياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | 1      |
|           | <u>أعمال مجاري الهواء</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 3800      | اعمال مجاري الهواء من توريد وتركيب مجاري الهواء الداخلية والخارجية من صفائح الفولاذ المجلفن ( G90وتكون ( DOUBLE SKINطبقا لما هو مذكور بالمخططات وحسب المواصفات الامريكية ((SMACNAوالسعر يشمل توريد وتركيب الخامدات الحجمية لجميع الأفرع وخامدات الحريق والدخان على خطوط التغذية والراجع وعند عبور مجاري الهواء من منطقة إلى أخرى على إن تكون من النوع المزود بموتور ويتم ربطه بنظام التحكم وطبقا لمواصفات ((NFPAمع مانعات تسرب من الاكثريليك والسليكون حول جميع مجاري الهواء التي تخترق الجدران والأسقف ووسائل التعليق والمساند وأبواب الكشف و فوهة جرسية لدخول هواء الراجع و الهواء المتجدد مزودة بشبكة سلك ذات فتحات 6مم و جميع الملحقات وكافة ما يلزم | كجم    | 3800   |




## 2. المنشآت

### 2.13 المكيفات

| رقم البند | وصف الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحدة         | الكمية |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2.13      | أعمال التكييف                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|           | <u>العزل الحراري لمجاري الهواء</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| أ         | العزل الحراري يكون بسماكة 25 مم وكثافة 24 كجم/م <sup>3</sup> من الفايبر جلاس وذلك للمجاري الداخليه                                                                                                                                                                            | م <sup>2</sup> | 500    |
| ب         | العزل الحراري للمجاري الخارجيه بسماكة 50 مم وكثافة 48 كجم/م <sup>3</sup> مع التغليف بشرائح الالمنيوم بالسماكات المناسبه                                                                                                                                                       | م <sup>2</sup> | 500    |
| ج         | مخارج الهواء (تغذية & راجع & عادم)                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| د         | توريد وتركيب و اختبار و تجرية و تشغيل مخارج الهواء تغذية & راجع & عادم و تحقيق كميات الهواء المطلوبه والبند يشمل توريد الجريليات وكل الإطارات والمثبطات مشكلة من سبيكة الالومنيوم بدهان البولسترين باللون الأبيض وكل ذلك طبقا للمخططات و المواصفات الفنية والمقاسات التاليه:- |                |        |
| هـ        | 6 بوصة 6× بوصة للعادم                                                                                                                                                                                                                                                         | عدد            | 22     |
| و         | 4 بوصة 4× بوصة للعادم                                                                                                                                                                                                                                                         | عدد            | 10     |
| ز         | 12 بوصة 12× بوصة للتغذية                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد            | 2      |
| ح         | للاراجع RRCDØ18inchs                                                                                                                                                                                                                                                          | عدد            | 18     |
| ط         | للتغذية RRCDØ20inchs                                                                                                                                                                                                                                                          | عدد            | 20     |


## الملحق ب

### قاعدة السلة

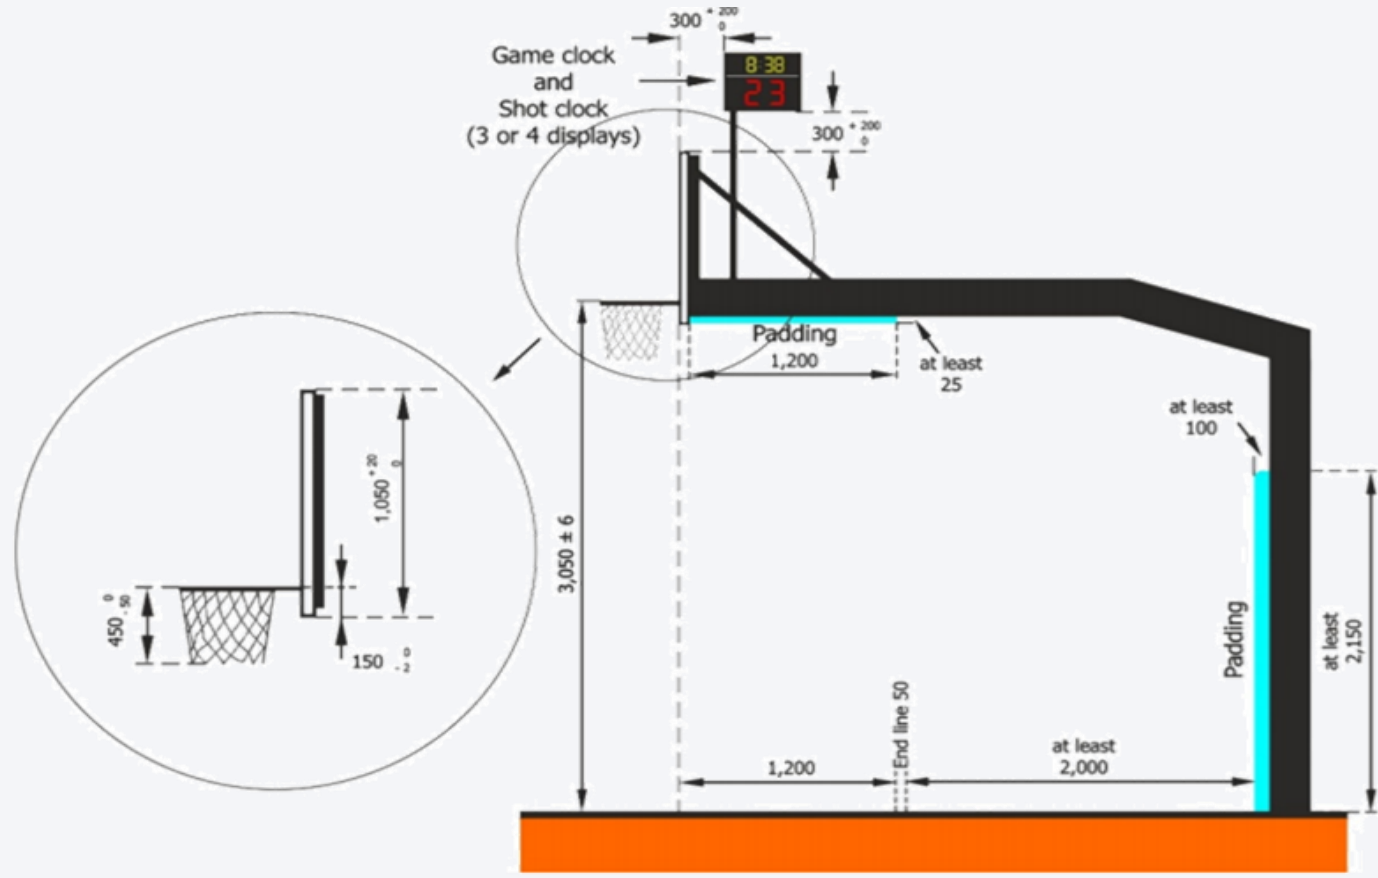

## الملحق ج

### لوحة النتائج الإلكترونية

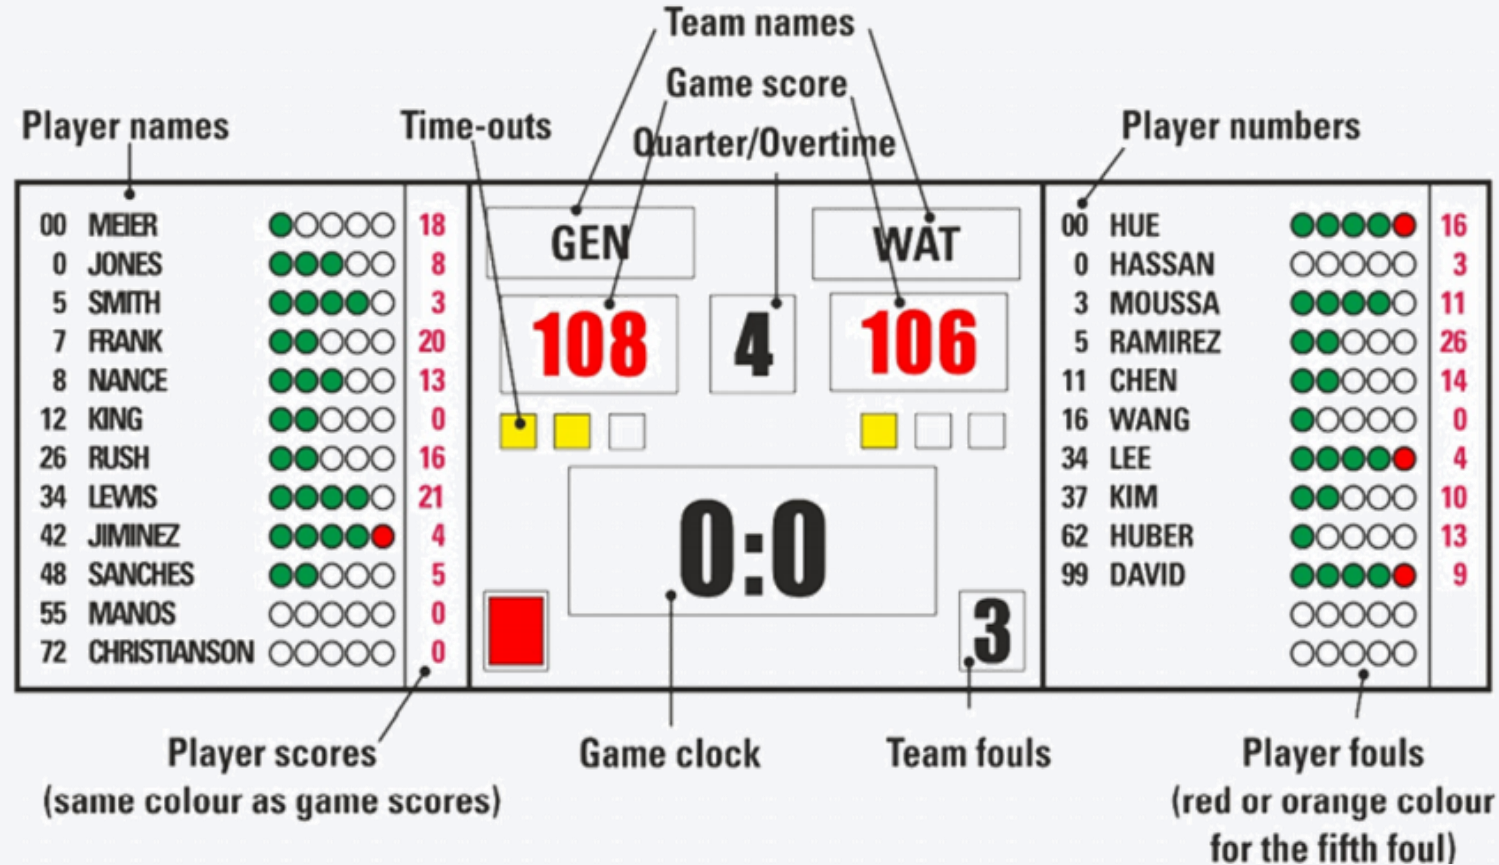

## الملحق د

### ساعة الحائط الإلكترونية



← Game clock

← Shot clock



### 3. الأءوءاء

- 3.1 أن يكون هناك 10 كور سله كءء أءنى:
- \* كور مقاس 6 لفءة السباءاء، كور مقاس 7 لفءة الرجال
  - \* الكورة تكون معءمة من قبل الإءءاء اءولى لكرة السله ( Molten ءاليا)



### اللاعبين

- ❖ أعمار اللاعبين يجب أن يكونوا 18 سنة فما فوق
- ❖ عءء اللاعبين لكل فريق يكون 10 كءء أءنى و20 لاعب كءء أقصى



## 4. السلامة

- 4.1** يجب أن تلتزم المنشأة باللوائح والبروتوكولات الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة والإتحاد السعودي لكرة السلة
- 4.2** يقوم الإتحاد بفحص سلامة ملعب كرة السلة بالكامل (كل 3 أشهر) لضمان عدم وجود مخاطر قد تسبب ضرراً والإحتفاظ بالتقارير
- 4.3** عدم إلزام اللاعبين باللعب أكثر من 20 ساعة في الأسبوع
- 4.4** يجب إجراء الصيانة للمنشأة وأجهزة السلامة دورياً أو في حالة حدوث أي أضرار لضمان بقاء المنشأة آمنة
- 4.5** يشترط النادي عند قبول اللاعب/ة تقديم كشف طبي يفيد أن المشترك لائق طبياً و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك
- للحصول عليها الرجاء على للاعب تعبئة النموذج التالي من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos20>
  - ومن ثم، على المستشفى / العيادة تعبئة النموذج التالي من قبل من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos10>



## 4. السلامة

**4.6** وجود أخصائي/ة معتمد علاج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من الاتحاد السعودية للتخصصات الصحية. في حال توفر أخصائي ولكن غير معتمد، يمكن التقديم على اعتماده من خلال تعبئة النموذج التالي من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos30>  
**\*\*** وفي حال الاحتياج، يوفر الاتحاد السعودي الطبي الرياضي مجموعة من الأخصائيين العلاج الطبيعي: <http://sfsm.org.sa/mos40>

**4.7** إسعافات أولية - يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة لإسعافات الأولية والمعدات الكافية المذكورة في الرابط التالي <http://sfsm.org.sa/mos70>  
حسب معايير الإتحاد السعودي للطب الرياضي وسيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكن  
**\*\*** لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتكم، للحصول عليها، الرجاء الضغط على: <http://sfsm.org.sa/nafes/>

✓ الحقيبة الصغرى: 12,650 ريال سعودي (حتى 50 شخص)

✓ الحقيبة الكبرى: 14,375 ريال سعودي (حتى 100 شخص)

**4.8** نظام إنذار الحريق على حسب شروط الدفاع المدني



## 5. المسابقات

**5.1** الالتزام بشروط ونظام مسابقات الإتحاد المختلفة لجميع الدرجات (يتم إرساله للأندية قبل بداية الموسم الرياضي)

**5.2** المشاركة في المسابقات التي ينظمها الإتحاد

**5.3** يزود النادي إسم وشعار وزي معتمد للإتحاد

**5.4** تقبل جميع الفرق ببث المباريات من قبل الإتحاد

**5.5** دعاية و إعلان - يحق للاتحاد بوضع رعايته على أرض الملعب ورعاة الفريق على الجدران بالنسبة للفرق في المجموعة الممتازة فقط، (أن كانت المبارات قائمة في ملعب النادي)

**5.6** عدد الفرق المشاركة في المنافسات:

| كأس الإتحاد | دوري الدرجة الثانية<br>(بطولة المناطق) | دوري الدرجة الأولى | الدوري الممتاز |                  |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 32 - 16     | مناطق المملكة                          | 10                 | 10             | عدد الفرق للرجال |
| -           | مناطق المملكة                          | -                  | 10             | عدد الفرق للنساء |



## 5. المسابقات

**5.7** يهبط آخر فريقين أصحاب المركزين التاسع والعاشر من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى وسيتم صعود الفريقين أصحاب المركزين الأول والثاني من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في الموسم المقبل

**5.8** يهبط آخر فريقين أصحاب المركزين التاسع والعاشر من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية وسيتم صعود الفريقين أصحاب المركزين الأول والثاني من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل

• لمزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى اللائحة العامة للجنة الفنية والمسابقات

**5.9** تُصدر اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الاشتراطات والتعليمات للمنظمة للمشاركة الداخلية والخارجية سواء في المعسكرات أو البطولات أو المسابقات وتعميمها على الاتحادات الرياضية للعمل بموجبها.



## ب/ الاشتراطات الإدارية



## 6. العضوية

**6.1** للحصول على عضوية الإتحاد يجب على النادي التقدم بطلب إلى الإتحاد السعودي لكرة السلة قبل شهرين من بداية الموسم بالمرفقات التالية:

- ❖ بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين والمشرفين على النشاط واللعب
- ❖ بيان يتضمن المنشآت والملاعب والتجهيزات القائمة
- ❖ إقرار الإلتزام بما يصدر عن الإتحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات
- ❖ للرجال - إيصال سداد الرسوم المقرر لانضمام لعضوية الإتحاد وهي 10,000 ر.س (عشرة آلاف ريال سعودي)
- ❖ للنساء - إيصال سداد الرسوم المقرر لانضمام لعضوية الإتحاد وهي 5,000 ر.س (خمسة آلاف ريال سعودي)

وذلك يتم بعد الحصول على السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والترخيص من قبل وزارة الرياضة

**6.2** يقوم مجلس إدارة الإتحاد بدراسة الطلب وإصدار قراره خلال 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ رفع الطلب من قبل الأمانة العامة للإتحاد

**6.3** يقوم الإتحاد السعودي لكرة السلة بعملية التدقيق والتأكد من الإشتراطات الفنية

**6.4** يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على العنوان المدون في طلب الإنضمام، وتزود الوزارة بصورة من القرار

\* يعتبر طالب العضوية عضواً في الإتحاد من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

**6.5** في حالة تم رفض الطلب من مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار مبررا ولطالب العضوية الحق في التظلم من القرار إلى الوزارة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرارها نهائيا

**6.6** إذا لم يتم إبلاغ طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة رسميا خلال المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، فإنه يحق له رفع الأمر للوزارة لإتخاذ القرار النهائي في الطلب وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من وروده

## 7. الرسوم

| الرجال          | الفريق الأول                       |
|-----------------|------------------------------------|
| الدرجة الممتازة | 27,000 ريال سعودي                  |
| الدرجة الأولى   | 27,000 ريال سعودي                  |
| الدرجة الثانية  | 2,500 ر.س x عدد المباريات للمستضيف |

| النساء        | الفريق الأول |
|---------------|--------------|
| بطولة المملكة | 5,000        |



## 8. المخالفات والعقوبات

| المخالفة                                 | العقوبات                                      |                        |                            |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                          | المرة الأولى                                  | المرة الثانيه          | المرة الثالثه              |                          |
| مخالفة الاشتراطات الخاصة بالمنشأة        |                                               |                        |                            |                          |
| 1                                        | خلل في أبراج كرة السلة                        | 1,000 ريال وتحذير شفوي | 3,000 ريال و تحذير كتابي   | إيقاف العضوية            |
| 2                                        | عدم توفر ساعة الحائط أو خلل                   | 500 ريال               | 1,000 ريال                 | 5,000 ريال               |
| 3                                        | عدم توفر ساعة 24 ثانية                        | تحذير كتابي            | 500 ريال                   | 2,000 ريال               |
| 4                                        | عدم جاهزية دورات المياه                       | تحذير شفوي             | 500 ريال و تحذير كتابي     | 1,000 ريال               |
| 5                                        | عدم جاهزية غرفة الملابس أو غير قابل للإستخدام | تحذير شفوي             | 500 ريال و تحذير كتابي     | 1,000 ريال               |
| 6                                        | عدم جاهزية طاولة الحكام و الأدوات الخاصة بها  | 500 ريال               | 1,000 ريال و تحذير كتابي   | 3,000 ريال               |
| 7                                        | خلل في الأرضية أو وجود عيوب / إعاقة           | إيقاف العضوية          | -----                      | -----                    |
| مخالفة الاشتراطات الخاصة بلائحة المديرين |                                               |                        |                            |                          |
| 8                                        | تعيين مدربين غير مرخصين من الإتحاد            | 5,000 ريال             | 10,000 ريال وإيقاف العضوية | -----                    |
| 9                                        | عدم تجديد دورة الإسعافات الأولية              | 500 ريال               | 500 ريال و تحذير شفوي      | 1,000 ريال و تحذير كتابي |
| 10                                       | زيادة عدد اللاعبين عن العدد المحدد لكل مدرب   | تحذير كتابي            | 1,000 ريال                 | 3,000 ريال               |

## 8. المخالفات والعقوبات

| المخالفة                                                | العقوبات              |                          |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                         | المرة الأولى          | المرة الثانية            | المرة الثالثة                       |
| مخالفة الاشتراطات الخاصة بالأدوات                       |                       |                          |                                     |
| 11 عدم توفر الكرة المعتمدة من الإتحاد الدولي لكرة السلة | 2,000 ريال تحذير شفوي | 5,000 ريال و تحذير كتابي | تعليق العضوية                       |
| مخالفة اشتراطات السلامة                                 |                       |                          |                                     |
| 12 عدم توفر غرفة العلاج / العيادة                       | 500 ريال              | 1,000 ريال               | 5,000 ريال                          |
| 13 عدم توفر الإسعافات الأولية                           | 500 ريال              | 1,000 ريال و تحذير شفوي  | 5,000 ريال والنظر في إيقاف العضوية  |
| 14 عدم توفر أخصائي علاج طبيعي                           | 1,000 ريال            | 3,000 ريال و تحذير شفوي  | 5,000 ريال و النظر في إيقاف العضوية |
| 15 إلزام اللاعبين على التدريب أكثر من 4 ساعات           | 3,000 ريال            | 5,000 ريال و تحذير كتابي | تعليق العضوية                       |

شكراً